

博域通讯消防主站与消防分站之间的火警警情与出动指令分发(接收)系统 BYICCIssord2.0.119 简介

博域通讯火警受理系统与火警录音系统产品 BYICC2.0.119 提供了灵活的部署方案:

(1) 中小型消防站集中部署方案, 在单消防(火警)接处警值班室部署全套火警受理录音系统, 适配中小型运输机场消防站、危化企业中小型专职消防站等场景。

(2) 消防主站+消防分站(消防执勤点)的分布式部署方案, 在消防主站部署火警受理通讯服务器并配置多台接处警坐席(消防主站集中受理所有火警), 在各个消防执勤点(消防分站)部署独立终端并安装博域通讯火警警情与出动指令接收(分发)软件 BYICCIssord2.0.119, 通过局域网同步消防警情与出警指令, 适配干线枢纽(大中型)运输机场消防站、大中型危化企业消防站等场景。

博域通讯消防主站与消防分站之间的火警警情与出动指令分发(接收)系统 BYICCIssord2.0.119 符合 GB16281-2010《火警受理系统》、GB16281-2024《消防接处警系统》、中国民用航空局 MH/T 7002-2006《民用航空运输机场消防站消防装备配备》、中国民用航空局 MH/T 7002-2024《运输机场消防站装备配备》(征求意见稿)、中国民用航空局 MH/T 7015-2007《民用航空运输机场飞行区消防设施》、中国民用航空局 MH/T 7015-2024《运输机场飞行区消防救援设施》(征求意见稿)、中国民用航空局《运输机场消防队管理规定》(民航规〔2022〕54号)、中国民用航空局《运输机场专职消防队管理规定(修订)》、中国民用航空局《民用运输机场突发事件应急救援管理规则》、国务院安委会办公室/应急管理部/国务院国资委《关于进一步加强国有大型危化企业专职消防队伍建设的意见》以及《危化企业消防站建设标准》(安委办[2023]3号)、国家能源局《核电厂消防站建设暂行规定》[国能发核电规(2024)47号]、GB50313-2013《消防通信指挥系统设计规范》、GB50313-2024《消防通信指挥系统工程技术标准》等国家标准。

博域通讯消防主站与消防分站之间的火警警情与出动指令分发(接收)系统 BYICCIssord2.0.119 广泛应用于民用航空运输机场消防站/通用航空机场消防站/危化企业消防站/核电厂消防站/消防救援支队/消防救援大队/石化企业/化工厂/林场/大型企业事业单位/大型商业综合体/企业园区/工业园区/制造基地/油田消防队等建设火警受理系统/火警录音系统/119接处警系统/消防智能接处警系统/消防火警图文受理录音联动一体化系统/民用航空

运输机场飞行区与通用航空机场飞行区的消防工程(消防救援工程)的消防站的火警受理系统与火警录音系统与火警图文信息系统与消防智能接处警系统。

针对火警受理系统与火警录音系统(也称为消防接处警系统)的消防主站+消防分站(消防执勤点)的分布式部署的应用场景，博域通讯消防主站与消防分站之间的火警警情与出动指令分发(接收)系统 BYICCIssord2.0.119 提供了火警受理系统的消防主站针对消防分站的火警接警单信息以及出动指令信息的分发显示功能，也可用于在火警报警信息确认后消防主站通过火警受理系统向相关的消防分站下达出动指令，包括：自动刷新显示当前的接警单信息和出动指令信息、打印当前接警单信息、打印当前出动指令信息、确认已经收到接警单信息以及出动指令信息、火场文书记录反馈、清空接警单信息、清空出动指令信息、设置在有新的接警单信息和出动指令信息时是否播放消防火警提示音、今日值班警力上报、查询历史值班警力信息等丰富的业务功能。

火警受理系统的火警警情与出动指令接收软件V2.0-第一消防数据分站

系统(Y)

确认已经收到接警单信息以及出动命令信息

停止播放当前的消防报警音

火场文书记录反馈

退出

当前接警单信息

接警单编号: 202608041053532002

报警时间: 2026-08-04 10:53:52

*行政区域: 航空器

报警方式:

接警员工号: 2002

*报警电话: 98888888

*报警人姓名: 陈先生

来话类别:

*联系电话: 98888888

注意: 第一消防救援分站需要出动, 请立即执行相关的出动命令

*案发地点: T2跑道北侧

*报警类别: 航空器事故

*报警内容: 你好, 这里是机场消防站火警报警服务台。你姓张? 我姓张。T2跑道北侧一架航空器在着陆时客舱出现浓烟, 有火苗喷出, 预计伤亡20多人, 需要派火灾救援!

*报警类型: 紧急出动

报警细类:

*警情级别: 二级警情

被困人数:

受伤人数:

死亡人数:

燃烧物类别:

有无危险品:

备注:

清空接警单信息

打印当前接警单信息

当前出车单(出动命令)信息

出车单流水号: 202608041105582002

下达命令时间: 2026-08-04 11:05:59

行车路线: 行车线路1(从消防站向东行驶1000米到达航站楼), 行车线路2(从航站楼向西行驶2000米到达跑道1)

*出动车辆数量: 5

*出动车辆(归属消防站、编号、牌号、类型): 火灾照明车(01, 第二消防救援站), 保障车(G45454, 第一消防救援站), 破拆抢险车(60A56560, 第一消防救援站)

*区域范围内的消防水源: 消防水源1(1号消防水源, 航站楼南300米, 正常), 消防水源2(2号消防水源, 1号跑道南100米, 正常)

*出动消防站: 第一消防救援分站, 消防救援主站, 第二消防救援分站

出动的消防人员: 5455(战斗员, 第一消防救援站), 6666(战斗员, 第二消防救援站), 78879(战斗员, 第二消防救援站), 80001(战斗员, 消防救援主站), 99999(战斗员, 消防救援主站), 11111(战斗员, 消防救援主站), 22222(战斗员, 消防救援主站), 33333(战斗员, 消防救援主站), 44444(战斗员, 消防救援主站), 55555(战斗员, 消防救援主站), 66666(战斗员, 消防救援主站), 77777(战斗员, 消防救援主站), 88888(战斗员, 消防救援主站), 99999(战斗员, 消防救援主站)

*使用火灾救援器材情况: 火灾专用器材(第一消防救援站, 545454), 灭火及备用药剂(第一消防救援站, 455454), 泡沫(宝马镇专职消防队, 5454), 个人防护装备(宝马镇专职消防队, 5454), 执勤车辆器材(第一消防救援站, 456666)

清空出动指令信息

打印当前出动指令信息

当前时间:2026-08-05 10:24:53

自动刷新显示当前的接警单信息和出动命令信息

当有的接警单信息显示时，单击【打印当前接警单信息】按钮，就可以打印对应的接警单信息，如下图：

Print Preview

火警受理接警业务记录单

接警单编号: 202504271650332001

行政区划: 飞机	报警时间: 2025-04-27 16:50:33	报警人姓名: 飞机
报警电话: 88888888	联系电话: 88888888	报警类别: 火灾事故
报警类型: 特别重大火灾	燃烧物类别:	被困人数:
案发地点: 飞机		
警情级别: 二级警情	接警员工号: 2001	
报警内容:		

飞机特别重大火灾.....

0% Page 1 of 1

当有的出动指令信息显示时，单击【打印当前出动指令信息】按钮，就可以打印对应的出动指令信息，如下图：

Print Preview

灭火救援出动命令单

出车单流水号: 202608041105592002

报警单信息:

行政区划: 航空器	案发地点: T2跑道北侧	报警时间: 2026-08-04 10:53:52
报警电话: 88888888	报警人姓名: 张光主	报警类别: 航空器事故 报警类型: 紧急出动 报警细类:

报警内容:

你好，这里是机场消防站火警接警调度台，你贵姓？我姓张，T2跑道北侧一架航空器在落地时客舱出现浓烟，有火苗喷出，预计伤亡20多人，需尽快灭火救援！

出车单信息:

下达命令时间: 2026-08-04 11:05:59 出动车辆数量: 6

出动消防站:

第一消防救援分站，消防救援主站，第二消防救援分站

出动消防人员:

5465(战斗员,第一消防救援站), 6666(战斗员,第一消防救援站), 78879(战斗员,第一消防救援站), houbai(战斗员,消防救援主站), majie(战斗员,消防救援主站), qianhai(指挥员,第一消防救援站)

使用灭火救援器材:


消防车专用器材(第一消防救援站, 545454), 灭火及备用药剂(第一消防救援站, 455454), 泡沫(宝马镇专职消防队, 5454), 个人防护装备(宝马镇专职消防队, 5454), 执勤车辆器材(第一消防救援站, 446665)

行车路线:

行车路线1(从消防站向东行驶1000米到达航站楼), 行车路线2(从航站楼向西行驶2000米到达跑道1)

0% Page 1 of 1

在确认已经查阅并收到接警单信息以及出动命令信息后，单击工具栏【确认已经收到接警单信息以及出动命令信息】按钮，将出现以下对话框：

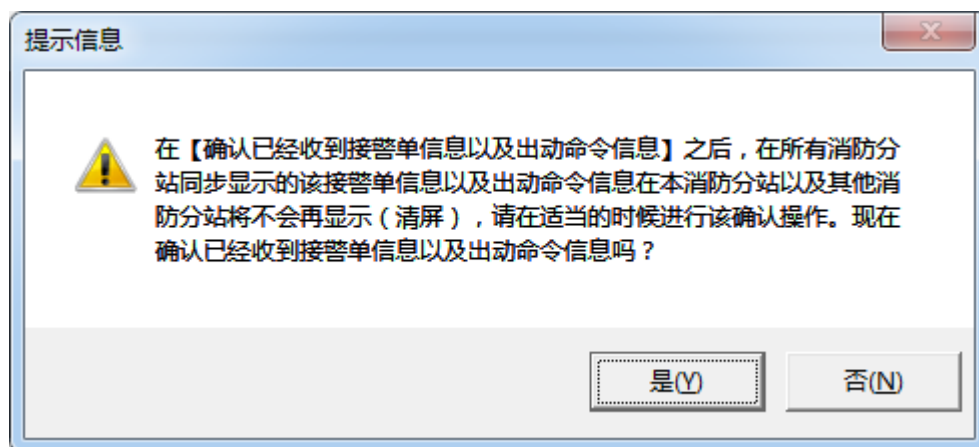

在【确认已经收到接警单信息以及出动命令信息】之后，在所有消防分站同步显示的该接警单信息以及出动命令信息在本消防分站以及其他消防分站将不会再显示（清屏），请在适当的时候进行该确认操作。

系统提供了消防分站的火场文书记录反馈功能，单击工具栏【火场文书记录反馈】按钮，出现以下的火场文书记录反馈窗口：

在上图中录入相关的火场文书信息后，单击【上报】按钮，本消防分站可以向消防主站反馈火场文书，包括：现场反馈信息(包括被困人员信息、指挥员信息、天气信息、现场封闭信息、保护及疏散情况信息等)、力量状态变化信息、灾情状态变化信息、上下级指令信息、增援请求信息等。

可通过 Issord. ini 设置在有新的接警单信息和出动命令信息时是否播放消防报警提示音。

系统提供了消防分站的今日值班警力上报、查询历史值班警力信息功能。

单击系统>>今日值班警力上报菜单，出现以下的今日值班警力上报窗口：

序号	姓名	性别	职务	联系电话	联系手机	归队状态	归队单位	备注	照片
30	222	男	指导员	888888	13248861838	归队状态	第一消防救援分站	222222222222	\\192.168.3.10\firepicture\202
21	5454	男	战斗员		5454	归队状态	第一消防救援分站		\\192.168.3.10\firepicture\202
3	李四	男	指导员		13348852868	归队状态	第一消防救援分站		
26	丽萨	男	指导员		544554	归队状态	第一消防救援分站		
28	张三	女	值班领导	111	111	归队状态	第一消防救援分站	1111111111	\\192.168.3.10\firepicture\202
22	张伟	男	战斗员		14645898721	归队状态	第一消防救援分站		

在以上窗口中，为方便录入值班警力，在消防站人员信息列表中双击选中的消防站人员，就可以添加到值班人员名单，同时值班人员名单可手工编辑。

在以上窗口中，可以方便地录入与上报消防分站的今日值班警力信息。

单击系统>>查询历史值班警力信息菜单，出现以下的查询历史值班警力信息窗口：

序号	值班日期	消防分站名称	值班人员名单
39	2025-07-08	第一消防救援分站	5454 (战斗员); 丽萨 (指导员); 张伟 (战斗员);
38	2025-07-03	第一消防救援分站	李四 (指导员); 丽萨 (指导员); 张伟 (战斗员); 5454 (战斗员); 222 (指导员); 222 (指导员); 222 (指导员); 222 (指导员);
33	2025-06-29	第一消防救援分站	丽萨 (指导员); 张三 (值班领导); 李四 (指导员); 5454 (战斗员); 222 (指导员); 张三 (值班领导);
30	2025-06-24	第一消防救援分站	5454 (战斗员); 丽萨 (指导员); 丽萨 (指导员); 丽萨 (指导员); 丽萨 (指导员); 丽萨 (指导员); 丽萨 (指导员); 丽萨 (指导员); 丽萨 (指导员);
32	2025-06-23	第一消防救援分站	张三 (值班领导); 李四 (指导员); 5454 (战斗员); 5454 (战斗员); 5454 (战斗员); 5454 (战斗员); 5454 (战斗员); 5454 (战斗员); 5454 (战斗员);
27	2025-06-22	第一消防救援分站	5454 (战斗员); 李四 (指导员); 张伟 (战斗员); 李四 (指导员);
18	2025-06-21	第一消防救援分站	5454 (战斗员); 丽萨 (指导员); 李四 (指导员); 222 (指导员); 李四 (指导员); 张三 (值班领导); 张伟 (战斗员);
5	2025-06-20	第一消防救援分站	李四 (指导员); 丽萨 (指导员); 张三 (值班领导); 张伟 (战斗员);
12	2025-06-19	第一消防救援分站	丽萨 (指导员); 222 (指导员); 5454 (战斗员); 李四 (指导员); 丽萨 (指导员); 张三 (值班领导);
15	2025-06-18	第一消防救援分站	丽萨 (指导员); 222 (指导员); 5454 (战斗员); 李四 (指导员); 丽萨 (指导员); 张三 (值班领导);

在以上窗口中，只能查询本消防分站的历史值班警力信息。

深圳市博域信源通讯有限公司

联系电话:0755-86172837, 18923792243

网 址: <https://www.boyucom.com/>

电子邮件: boyucom2006@163.com